

DISM04/08 modul

Szerelési útmutató

A DISM04/08 modult szakképzett személy installálhatja figyelembe véve a vonatkozó szabályokat.

A modult a kapcsolók közelében kell elhelyezni és a tápellátását a a Domintell DALI01 tápáramellátó modullal kell megoldani.

Csatlakoztatás

A DISM04/08 modul csatlakoztatása a kommunikációs buszra egy gyorscsatlakozón keresztül történik. A DISM04/08 modul és a rendszerben lévő többi modul összekötése a DCBU01 Domintell busz kábel segítségével történik.

A kábel hossza a vezérelt eszköz és a modul között nem lehet több, mint 10 méter. Ezek a vezetékek nem futhatnak a tápáramellátó kábelek mellett.

Vezeték jelölések

Fehér vezeték	:	Közös szál
Barna vezeték	:	Input 1
Piros vezeték	:	Input 2
Narancs vezeték	:	Input 3
Sárga vezeték	:	Input 4
Zöld vezeték	:	Input 5
Kék vezeték	:	Input 6
Lila vezeték	:	Input 7
Szürke vezeték	:	Input 8


Technikai jellemzők

Tápellátás	12V - 20 V DC
Fogyasztás	10 mA
Csatlakoztatás	Eltávolítható gyors csatlakozó
Védetsségi besorolás	IP 20
Működési hőmérséklet	0°C - 50°C
Bemenetek száma	4 / 8
Méret	46 x 28 x 15 mm

Garancia

A DISM04/08 modulra 2 év garancia vonatkozik.

Bekötési ábra

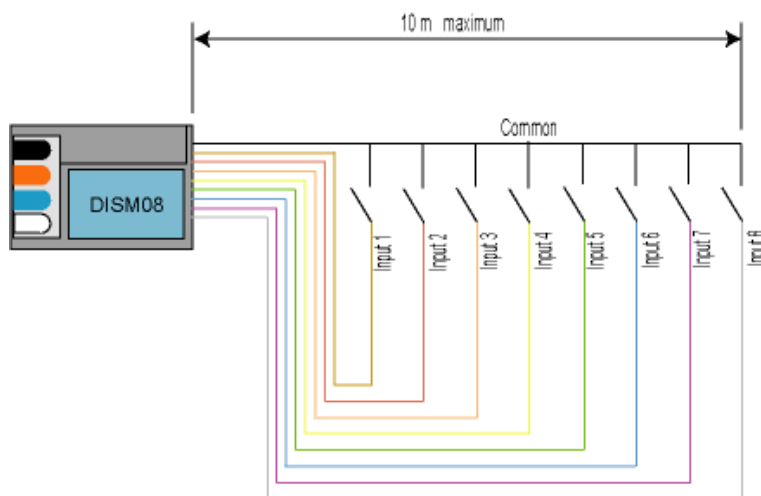

Technikai segítség

Bármilyen technikai információért forduljon a Domintell technikai segítség részlegéhez:

info@domintell.hu